


## Siltināšanas šķērsriezums.

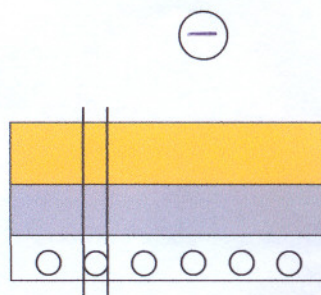

⊖

⊕

Beramo akmens vate PUH (projekt.) 150mm

Ķeramzīts (esoša siltumizolācija) 170mm

Dzelzsbetona plātne (esoša) 220mm

1. Gar apkures cauruļvadiem un pie jumta logiem izveidot koka laipas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve <b>Pārseguma bēniņu siltināšana Stadiona ielā 2, Daugavpilī.</b>				
				Pasūtītājs <b>SIA „DDzKSU”</b>				
<b>Izpildir.</b>	<b>V.Dedele</b>			Lapas				
<b>RTD vadīt.</b>	<b>V.Ragele</b>			Nosaukums <b>Siltināšanas šķērsriezums.</b>				
<b>Inženiere</b>	<b>N.Roslyak</b>			Objekta Reģistrācijas Nr.			<b>2011</b>	
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka <b>AR</b>	Lapa <b>1</b>	Mērogs 1:100	<b>Sertifikāts Nr. 20 - 482</b>