

## TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.2-005-16

Objekta: „Siltummezgla nomaina dzīvojamajā mājā Dobeles ielā 8, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

1.1. apkurei, karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.

2. Siltuma avots: SC2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī.

2.1. karsts ūdens \_\_\_\_\_ MW  $t = 110 - 65^{\circ}\text{C}$  ar nogriezumumu pie  $95^{\circ}\text{C}$

3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:

3.1. savu telpu robežās

4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā.


4.1. turpgaitas cauruļvadā: 7,3 bar

4.2. atgaitas cauruļvadā: 4,5 bar

5. Pasūtītājam ir pienākumi:

- 5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
- 5.2. Siltummezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu.
- 5.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
- 5.4. Nepieciešamības gadījumā karstā ūdens apgādes sistēmai paredzēt sūkņa cirkulāciju.
- 5.5. Paredzēt siltummezgla ventilāciju un kanalizāciju.
- 5.6. Esošā siltummezgla telpā paredzēt veco cauruļvadu demontāžu.
- 5.7. Siltumapgādes iekšējās sistēmas pieslēgt uz siltuma mezglu.
- 5.8. Iegriešanas vietas paredzēt ventilus: tips „Naval”.
- 5.9. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri tiek nodoti kontrolei.
- 5.10. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
- 5.11. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2018. gada 26.maijam.

Tehniskā direktora p. i.




V. Mjagkihs

Glabāšanas termiņš: līdz nomainībai

Č PAS “Daugavpils siltumtīkli”

Рајко Јовановић / 1-205

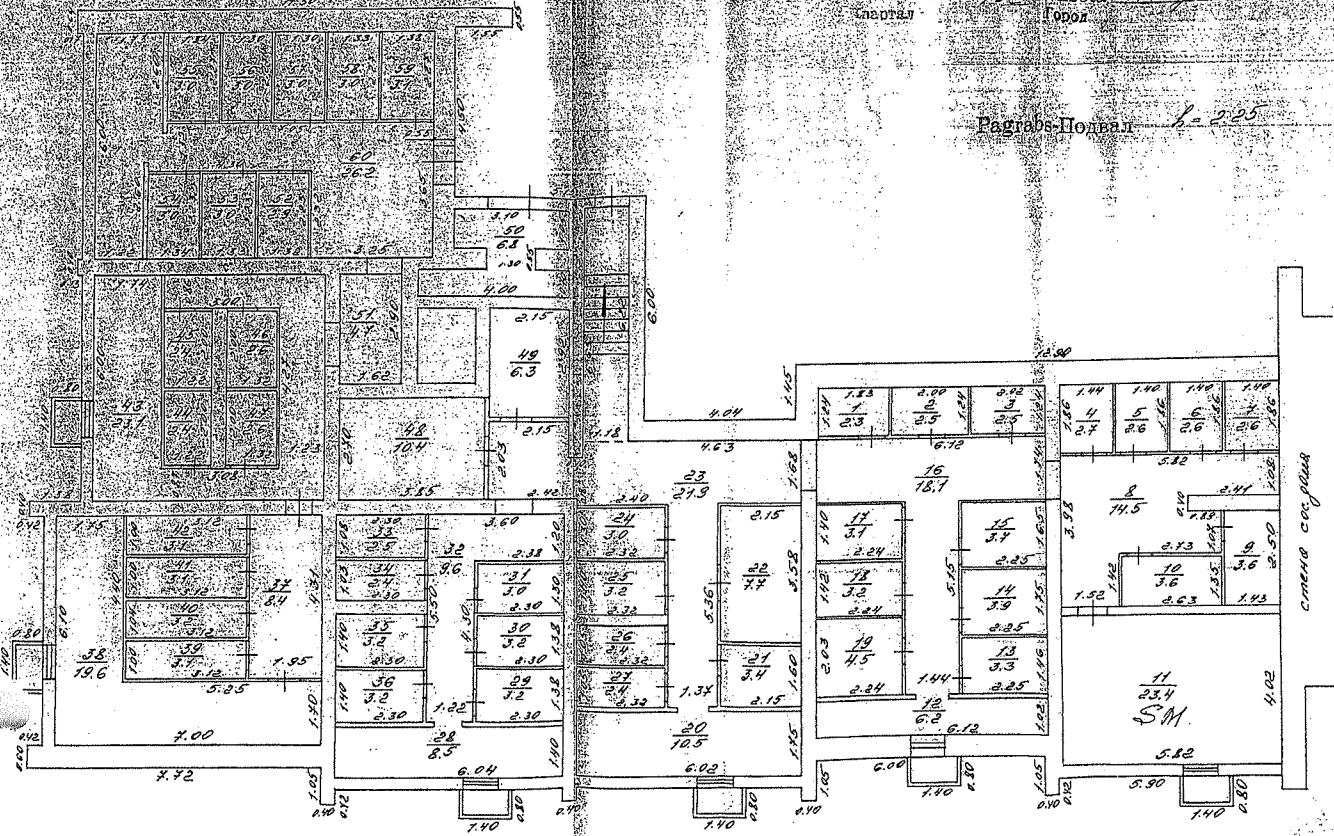

22.03.90. *[Signature]*  
 22.03.90. *[Signature]*  
 Контролна-Комунална