ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

Nr.	X	Y
47	195363.73	659110.79
48	195373.20	659119.06
40	195378.16	659123.50
39	195365.76	659137.60
38	195377.69	659163.04
35	195373.11	659168.46
34	195365.15	659176.72
53	195350.37	659185.42
10	195348.06	659188.10
9	195332.92	659175.05
23	195330.97	659177.32
22	195326.03	659173.03
21	195325.42	659173.72
20	195325.02	659173.36
49	195315.82	659165.58

ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA

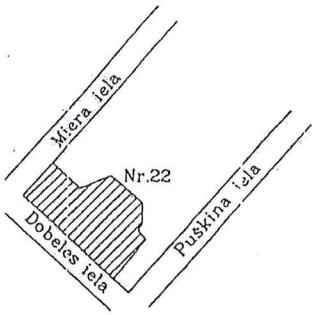

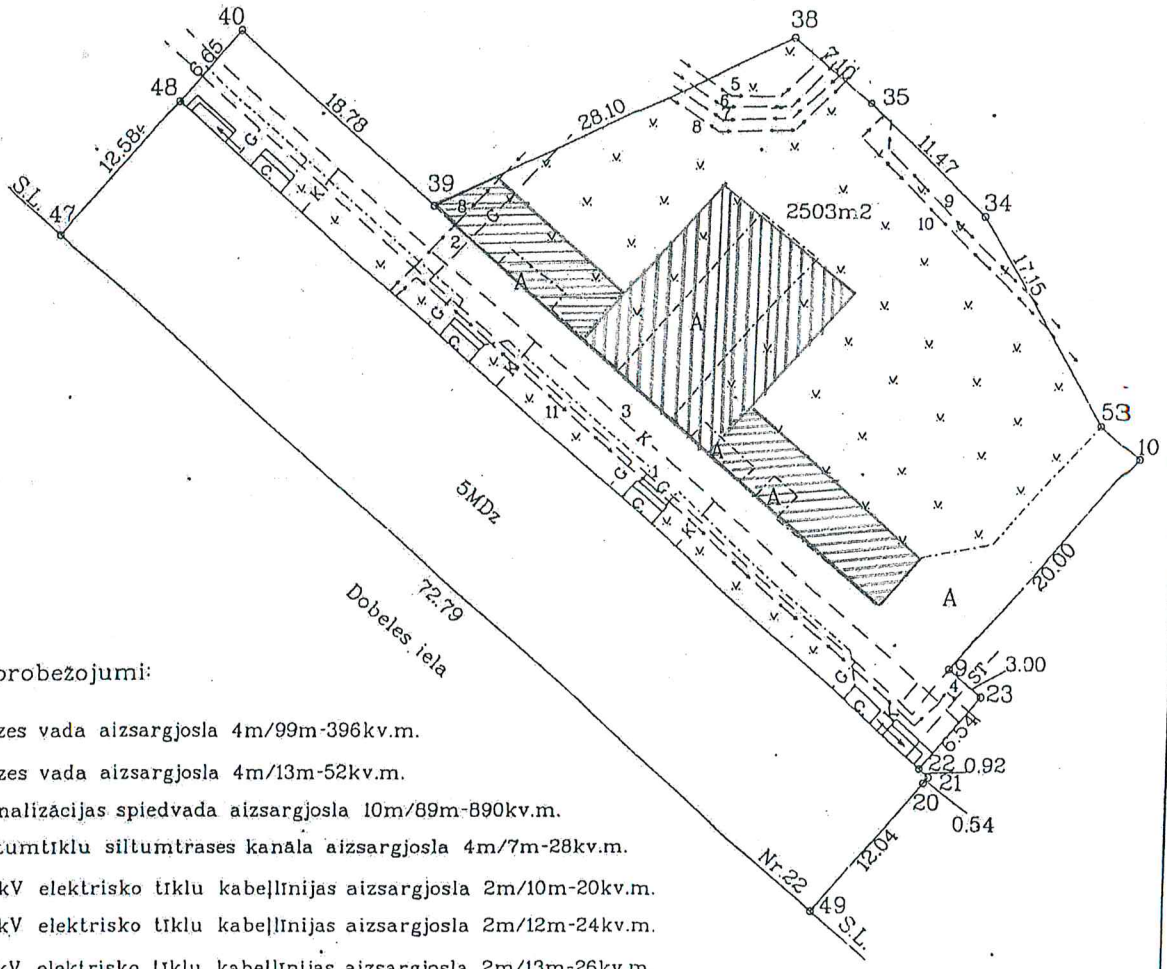

Aprobežojumi:

1-Gāzes vada aizsargjosla 4m/99m-396kv.m.

2-Gāzes vada aizsargjosla 4m/13m-52kv.m.

3-Kanalizācijas spiedvada aizsargjosla 10m/89m-890kv.m.

4-Siltumtīklu siltumtrases kanāla aizsargjosla 4m/7m-28kv.m.

5-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/10m-20kv.m.

6-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/12m-24kv.m.

7-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/13m-26kv.m.

8-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/27m-54kv.m.

9-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/17m-34kv.m.

10-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/21m-42kv.m.

11-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/55m-110kv.m.

Orto-fotokartes Nr.2443-52-15

Latvijas koordinātu 1992.gada sistēma

Mēroga koeficients :0.999910

MĒROGS 1:500

Piezīme:

Tranzītu komunikācijas uznestas shēmatiski.

LR VZD Daugavpils nodaļa
06 -08- 1999
KADASTRS

VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāles Mērniecības birojs

Biroja vadītājs		Dz.Krūtkrāmelis	26.07.99
Mērnieks		A.Akulovs	30.06.99
Plānu zīmēja		M.Žubova	22.07.99