ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

Nr.	X	Y
38	195832.40	659517.63
25	195838.30	659522.76
24	195819.27	659545.02
39	195814.28	659550.62
40	195820.99	659556.38
41	195825.99	659550.84
18	195834.86	659557.70
17	195851.14	659571.78
42	195867.21	659586.82
43	195868.18	659585.73
44	195885.68	659599.54
45	195903.10	659613.77
46	195878.46	659642.40
47	195875.14	659639.59
48	195874.44	659639.59
49	195866.04	659634.72
1	195849.33	659620.18
4	195826.11	659599.95
28	195804.95	659581.15
27	195784.14	659562.55
26	195805.80	659537.51
50	195810.37	659541.07

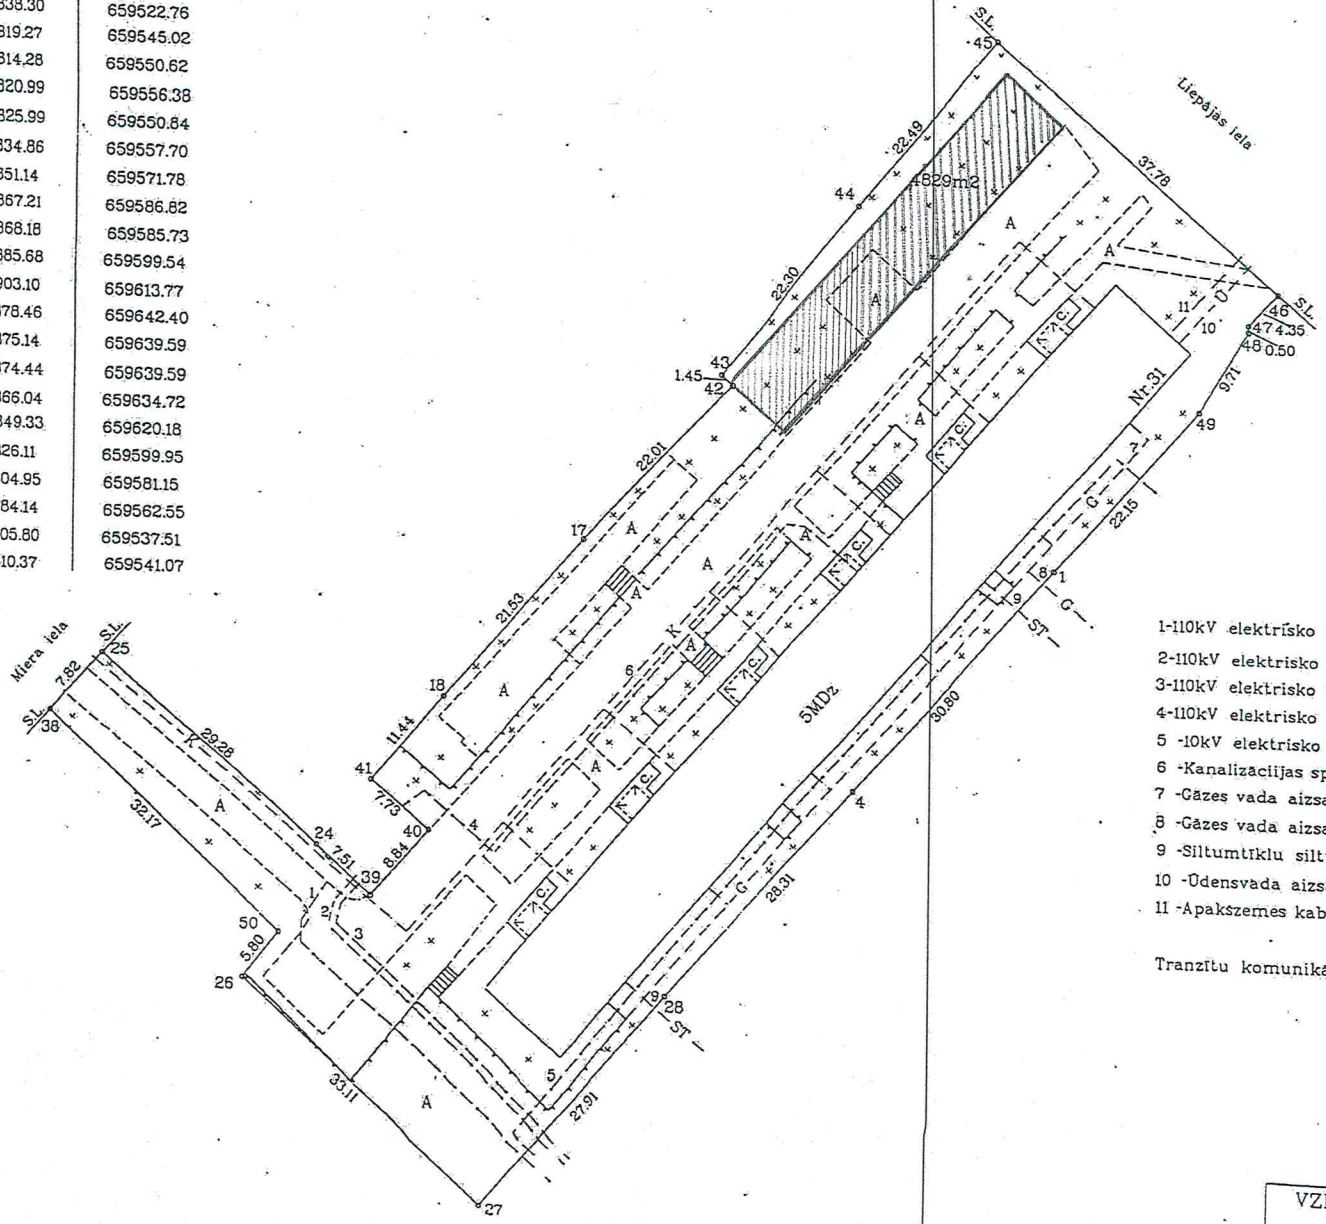

ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA



Aprobežojumi:

1-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/40m-80kv.m.
2-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/36m-72kv.m.
3-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/34m-68kv.m.
4-110kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/66m-132kv.m.
5 -10kV elektrisko tīklu kabeļlīnijas aizsargjosla 2m/98m-196kv.m.
6 -Kanalizaciijas spiedvada aizsargjosla 10m/197m-1970kv.m.
7 -Gāzes vada aizsargjosla 4m/98m-392kv.m.
8 -Gāzes vada aizsargjosla 4m/2m-8kv.m.
9 -Siltumtīklu siltumtrases kanāla aizsargjosla 4m/8m-32kv.m.
10 -Ūdensvada aizsargjosla 10m/11m-110kv.m.
11 -Apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla 5m/11m-55kv.m.

Piezīme:
Tranzītu komunikācijas uznestas shēmatiski.

Orto-fotokartes Nr.2443-52-15
Latvijas koordinātu 1992.gada sistēma
Mēroga koeficients :0.999912
MĒROGS 1:500

VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāles Mērniecības birojs			
Biroja vadītājs		Dz.Krūtkrāmelis	26.07.99
Mērnieks		A.Akulovs	30.06.99
Plānu zīmēja			