
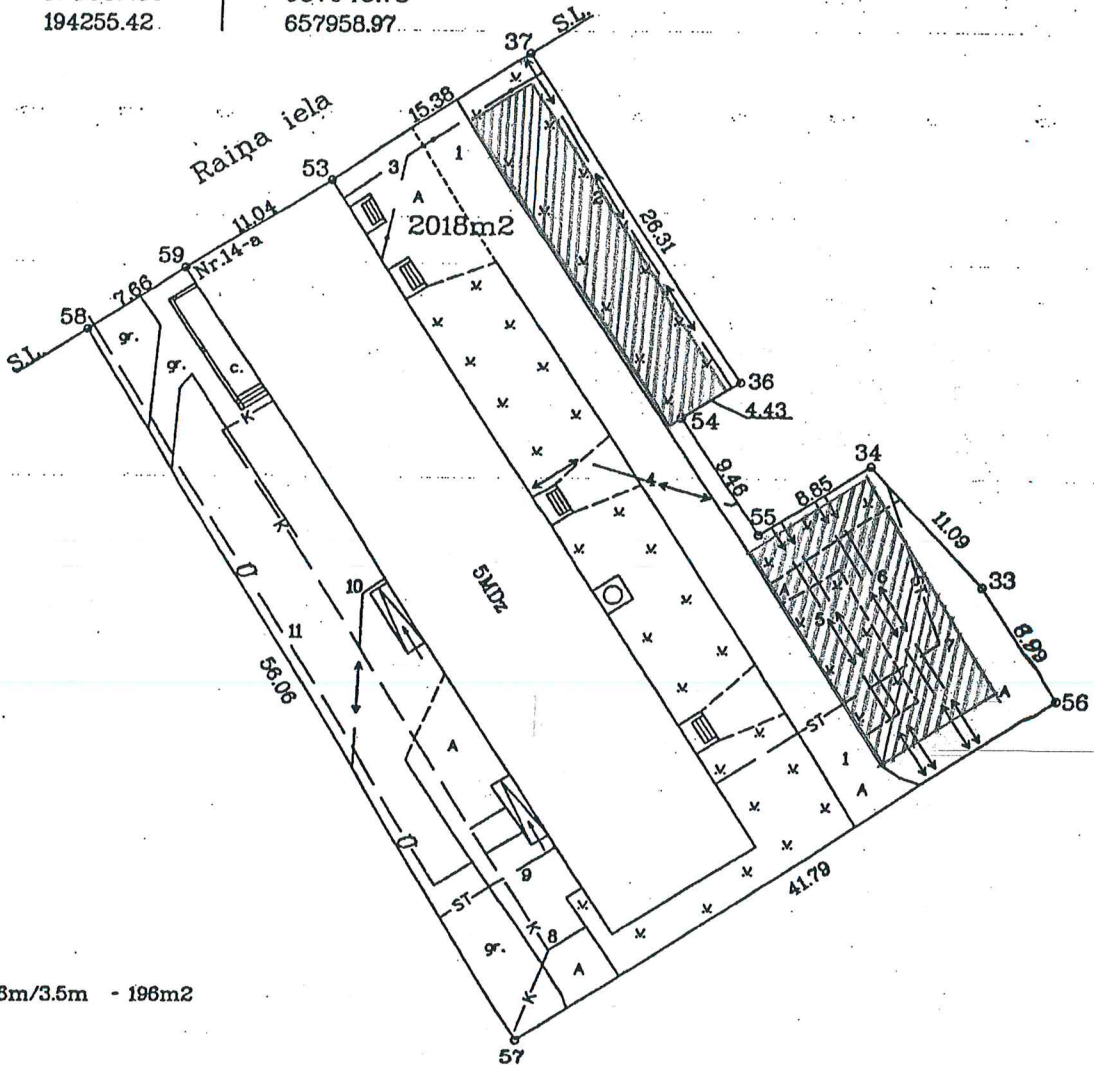


ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA

Nr.	X	Y
37	194263.85	657971.84
36	194241.77	657986.14
54	194239.38	657982.42
55	194231.46	657987.60
34	194236.14	657995.11
33	194228.04	658002.69
56	194220.50	658007.58
57	194197.49	657972.69
58	194245.22	657943.30
59	194249.39	657949.73
53	194255.42	657958.97



Aprobežojumi:

1. Ceļa servitūts 56m/3.5m - 196m²

Aprobežojumi:

2. 0.4kV elektrisko tīklu kabellīnijas aizsargjosla 2m/28m - 52m²
3. Apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla 2m/23m - 46m²
4. 0.4kV elektrisko tīklu kabellīnijas aizsargjosla 2m/15m - 30m²
5. 0.4kV elektrisko tīklu kabellīnijas aizsargjosla 2m/40m - 80m²
6. 0.4kV elektrisko tīklu kabellīnijas aizsargjosla 2m/40m - 80m²
7. Siltumtīklu siltumtrases kanāla aizsargjosla 4m/29m - 118m²
8. Kanalizācijas spiedvada aizsargjosla 10m/55m - 550m²
9. Siltumtīklu siltumtrases kanāla aizsargjosla 4m/9m - 36m²
10. 0.4kV elektrisko tīklu kabellīnijas aizsargjosla 2m/13m - 26m²
11. Ūdensvada aizsargjosla 10m/52m - 520m²

Piezīme:

Tranzītu komunikācijas uznestas shematiski.

Latvijas koordinātu 1992.gada sistēma
Mēroga koeficients :0.99906
Ortofoto Nr.2443-42-53; Nr.2443-42-54
Mērogs 1:500

LR VZD Daugavpils nodaļa
29 -07- 1999
KADASTRA DAĻA

VZD Daugavpils nodaļas Mērniecības birojs

Biroja vadītājs		Dz.Kratkrāmelis	28.06.99
Mērniece		J.Smironovs	11.06.99
Plānu zīmēja		J.Smironovs	17.06.99