
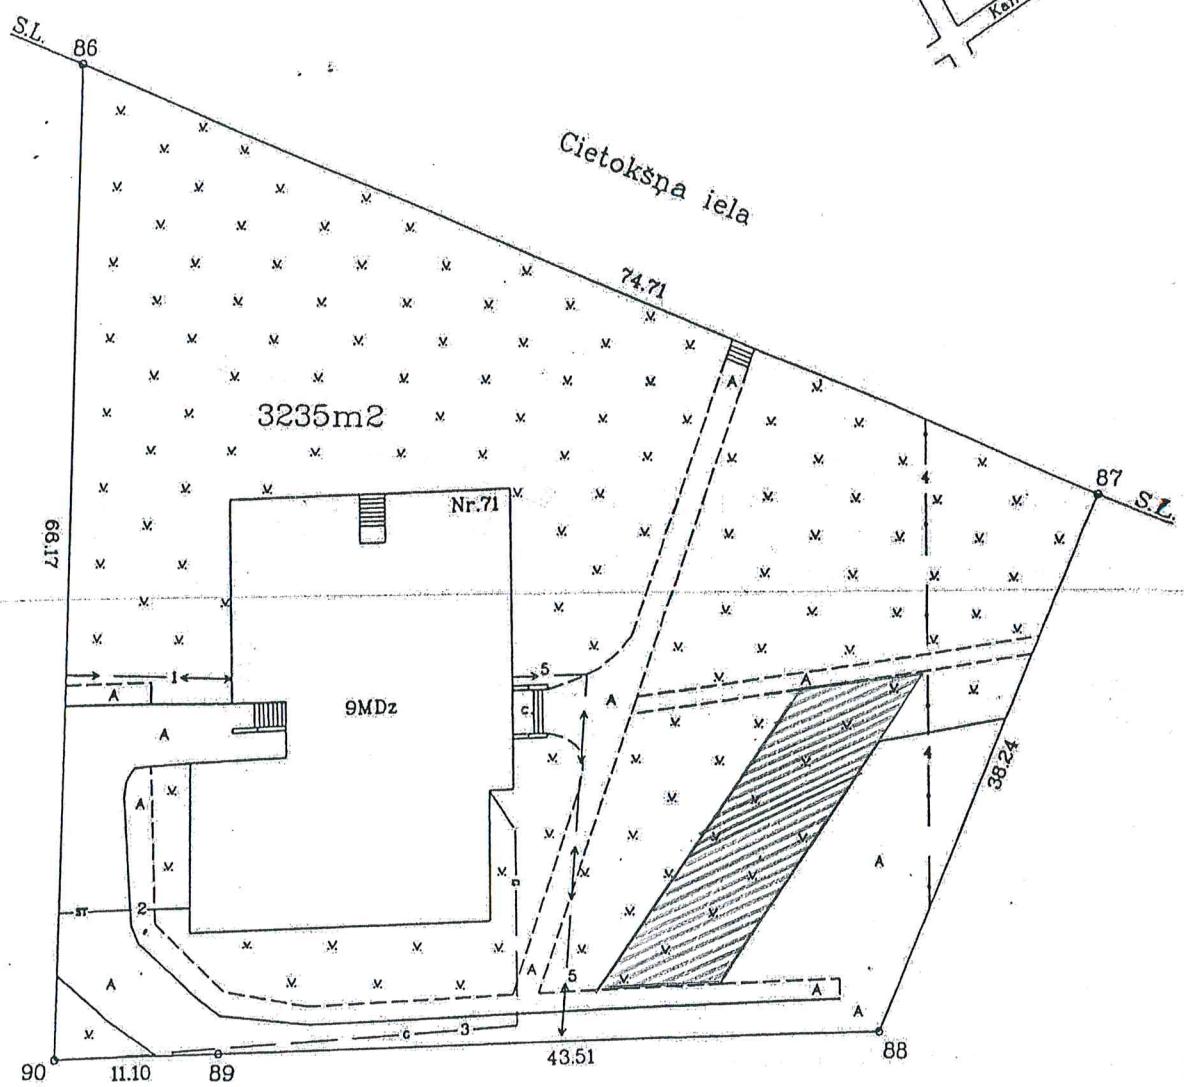


ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

ZEMES  
IZVIETOJUMA SHĒMA

Nr.	X	Y
86	195287.30	657130.21
87	195259.64	657199.61
88	195223.90	657186.00
89	195221.66	657142.55
90	195221.15	657131.46

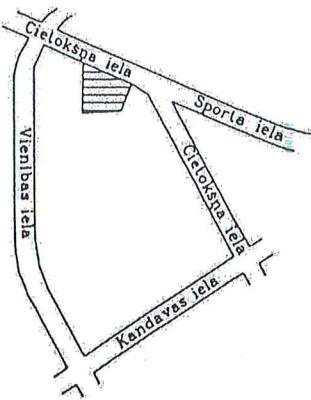

Aprobezozumi:

- 1.- 0.4kV elektisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 2m/11m - 22m<sup>2</sup>
2. Siltumtīklu siltumtrases kanāla aizsargjosla 5m/9m - 45m<sup>2</sup>
3. Gaze vada aizsargjosla 4m/42m - 168m<sup>2</sup>
4. Apakszemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla 5m/32m - 160m<sup>2</sup>
- 5.- 0.4kV elektisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 2m/28m - 56m<sup>2</sup>

Piezīme:

Tranzītu komunikācijas uznestas shēmatiski.

Latvijas koordinātu 1992.gada sistēma

Merōga koeficients :0.999902

Orto-fotokartes Nr.2443-52-13

MĒROGS 1:500

VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas  
Daugavpils filiāles  
Mērniecības birojs  
Biroja vadītājs: Dz.Krūtkramelis 20.09.99  
12.10.1999  
J.M.