


BĒNIŅU STĀVA PLĀNS-SHĒMA

BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETALĀS

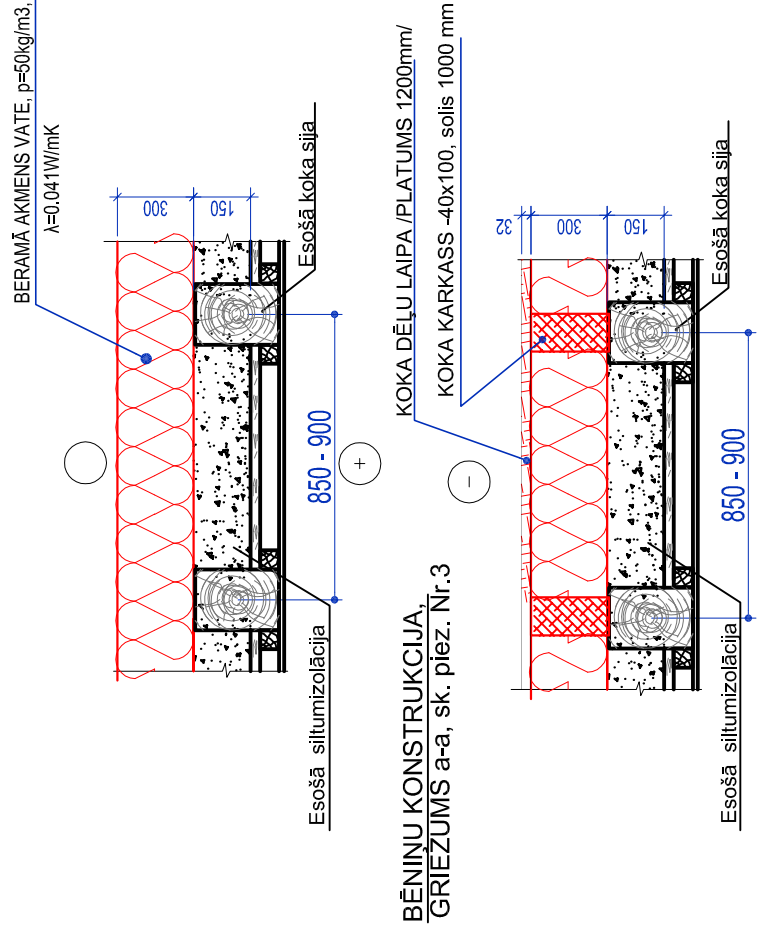

KOKMATERIĀĻU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	ŠĶĒRSGRIEZUMS	GARUMS, m	APJOMS m3
KK-1	-40X100	144.0m	0.58
DI-1	DĒĻI - b=32mm	96.0 m2	3.07
		KOPĀ:	3.65

PIEZĪMES.

- LAPU SK. KOPĀ AR AR-1...AR-3.
- PROJEKTĒJAMAS KOKA KONSTRUKCIJAS JĀZPILDA SASKAŅĀ AR KOKSNES STIPRĪBAS KLASI C14
- KOKA MATERIĀĻU PATĒRINŠ:
 - KOKA DĒĻU LAIPAS - 80Lm
 - KOKA KARKASS-40x100 - 80 gb.
- KOKA LAIPAS LIKT GAR APKURES CAURULĒM UN PIE JUMTA LŪKAM UN LOGAM.
*-Precizēt uz vietas.



KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS SATIKSMES IELĀ 7, DAUGAVPILĪ
BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA

Amats	Uzvārds	Paraksts	Lapas saturs	
			Bēniņu plāns - shēma. Bēniņu pārseguma siltināšanas detaļas.	
AR daļ. vad.	V. Nikolajevs		Pasūtījuma Nr.	21-31-009
Izstrādāja	N. Popkova		Pastūtītājs: SIA "DDzKSU"	Mērogs 1:100;1:20
Arh. reg.Nr.	9911			Lapas Nr.
				AR-2

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

— KĪEĢEĻU ESOŠĀS ĀRSIENAS 380mm, 510mm BIEZUMĀ

— ESOŠS STATNIS Ø150...200 un 140x140mm IK PĒC ~2,40 m

AR GARENĢUĻBALĶU 150x150 mm

— ESOŠS STATNIS Ø150...200 mm
AR DIAGON'ALATG'AZNIM Ø160 mm

— NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS VIRZIENS

— ESOŠA APKURES SISTĒMA (ATGAITA CAURULVADS)

— ESOŠS KANALIZĀCIJAS STĀVTVADS

— KOKA DĒĻU LAIPAS

KOKA KARKASS