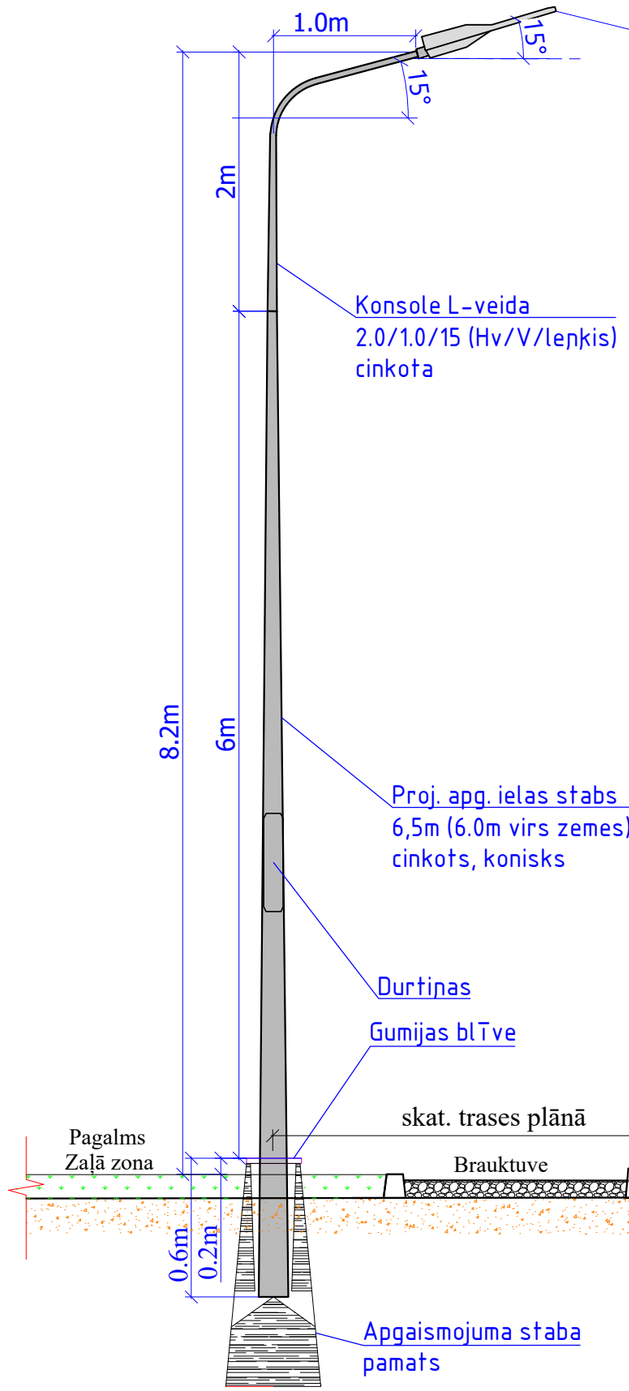

PHILIPS BGP282

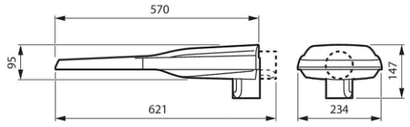

Piezīmes:
PHILIPS BGP282
1. Konstrukcija atbilsts sekojošiem gaismekļiem uz trases:
Balsti: Nr.1-3

Gaismekļa tehniskie parametri

Pozīcijas		Parametri
1	Gaismekļa marka	PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM30
2	Gaismekļa stiprinājuma parametri uz balsta/ konsoles	ø48-60
3	Gaismekļa optika	Vidējais sadalījums DM30
4	Spuldzes tips	LED
5	Patērējamā jauda,W	59W
6	Dimēšanas iespēja	ir
7	Dimēšanas (vadības) bloks	Dynadimmer (DDF)
8	Gaismas krāsa, K	4000K
9	Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI	>70
10	Spuldzes kalpošanas laiks	100000h
11	Gaismas avota gaismas plūsmas lielums	10800lm
12	Gaismekļa gaismas plūsmas lielums	8800lm
13	Efektīva gaismas plūsma	149 lm/W
14	Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums)	IP66
15	Triecienizturības klase	IK08
16	Darbības temperatūra	-40 C līdz +35 C
17	Kopusa materiāls	Liets alumīnija korpuss
18	Optiska vāka materiāls	rūdīta stikla vāks
19	Kopusa krāsa	RAL 7035
20	Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami	Jā
21	Atbilstība ROHS prasībām	Jā
22	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā:	0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes

Balsta tehniskie parametri

Pozīcijas		Parametri
1	Balsta marka	CP6500-60, vai analogs
2	Balsta augstums	6.5m (6.0m virs zemes)
3	Balsta konstrukcijas veids	konisks
4	Balsta diamerti	125mm/60mm (lejā/augšā)
5	Balsta sieniņas biezums	ne mazāk par 3mm
6	Cinka pārklājuma biezums (vidējais lielums)	ne mazāk par 55 mkm
7	Balsta krāsa	

Konsoles tehniskie parametri

1	Konsoles marka	2.0/1.0/15
2	Konsoles izmēri	2.0m/1.0m/15 (Hv/V/leņķis)
3	Konsoles konstrukcijas veids	L-veida
4	Konsoles diamerti	60mm (pievienojums d=52mm)
5	Konsoles sieniņas biezums	ne mazāk par 3mm
6	Cinka pārklājuma biezums (vidējais lielums)	ne mazāk par 55 mkm
7	Balsta krāsa	

Atbilstība standartiem:

Apgaismes stabi - 5.daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem	LVS EN 40-5
Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa	LVS EN 1090-1
Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa	LVS EN 1090-2
Balsta cinkojums atbilstoši: Dzelzs un tērauda izstrādājumu karsti cinkotie pārklājumi.	LVS EN ISO 1461

Projektētājs:
SIA "CERVA"
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7
Daugavpils, LV-5401
tālr.: +371-29113332
e-mail: cerva@inbox.lv

Pasūtītājs: Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Pasūtījums: Nr.SIA DDzKSU 2021/205P

Būvobjekts: Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietasierīkošanu un piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūve

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. daļas vad.	K.Vorslavs		03.2022
Projektētājs	K.Vorslavs		03.2022

Rasējums: Proj.balstu un gaismekļu apraksts un uzstādīšanas princips

Stadija: TS | APG 5

Mērogs: b/m

Arhīva Nr. D21-170