


JUMTA SEGUMA PIEKĻĀVUMA MEZGLI PIE VENTKANALA UZGALVJA

M 1:20

VIĻNOTĀS ŠĶIEDRU CEMENTA
LOKSNES 1250x1150(VAI 1875x1150)

jumta skārda lasēnis (3),
0.5mm biezumā, PUR
pārlājumš, (RR22 tonis)
S-3 -projekt.koka latojums
solis 1100 vai 862.5mm

Esošais pārmūrējamais
ventkanala uzgalvji no
māla sarkaniem
pilnķieģeliem

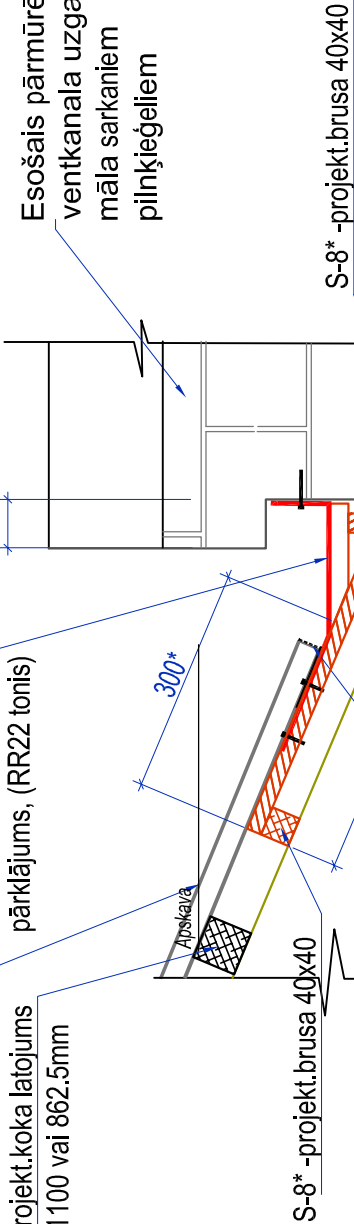

S-8* -projekt.brusa 40x40
jumta skārds ar perforāciju
S-7* 100x20mm(bxh) par
nepārtrauktu ap uzgalvi

S-3 -projekt.koka latojums
solis 1100 vai 862.5mm

Esošā koka spāre
Ø150-170mm,
solis 850+1250mm

S-8* -projekt.brusa 40x40

jumta skārda lasēnis (4),
0.5mm biezumā, PUR
pārlājumš, (RR22 tonis)

VIĻNOTĀS ŠĶIEDRU CEMENTA
LOKSNES 1250x1150(VAI 1875x1150)


S-3 -projekt.koka latojums
solis 1100 vai 862.5mm

S-7* 100x20mm(bxh) par
nepārtrauktu ap uzgalvi

S-8* -projekt.brusa 40x40
S-3 -projekt.koka latojums
solis 1100 vai 862.5mm

jumta skārda lasēnis (3),
0.5mm biezumā, ar PUR
pārlājumš, (RR22 tonis)

LASĒNIS (4)

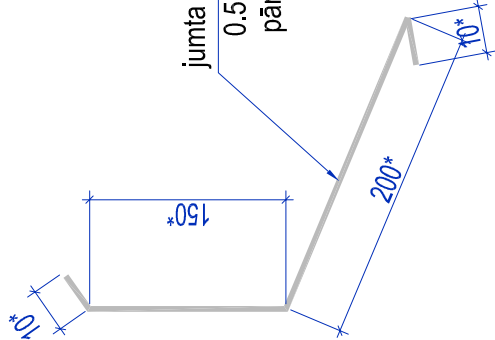

jumta skārda lasēnis (4),
0.5mm biezumā, ar PUR
pārlājumš, (RR22 tonis)

*-Precizēt uz vietas.

***. Skārda apdares elements t=0,5mm ar PUR pārlājumš
(ar nomināla pārlājumš bi ezumu 50 μm, skārda biezumš
t=0, 5mm ar cinkotā pārlājumš biezumš 275 g/m2, noturības
pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases
(saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases
(saskaņā ar LVS EN 10169).



KOMUNĀLPROJEKTS

Daugavpils nodaļa

BŪVKOMERSANTA

REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DZĪVOJAMĀS MĀJAS STADIONA ielā 8A, DAUGAVPILĪ,
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs
Jumta seguma piekļāvuma mezgli pie ventkanala uzgalvja				
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		02.2023	Pasūtījuma Nr.
Izstrādāja	N. Popkova		02.2023	Pastūtītājs: SIA "DDzKSU"
Arh. reg.Nr.	9928			Lapas Nr.
				BK-7