



Esošo inženiertīklu aizsardzība


Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

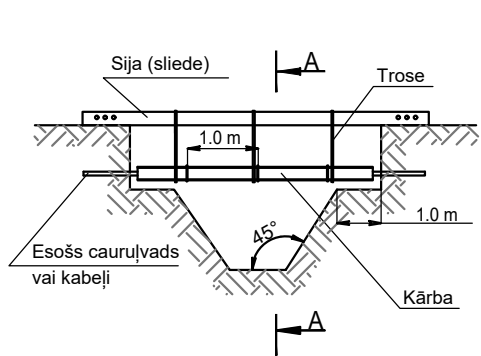


Griezums A-A

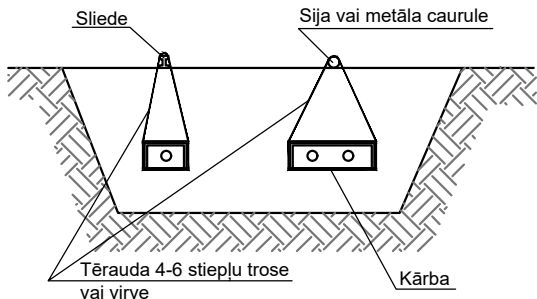

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

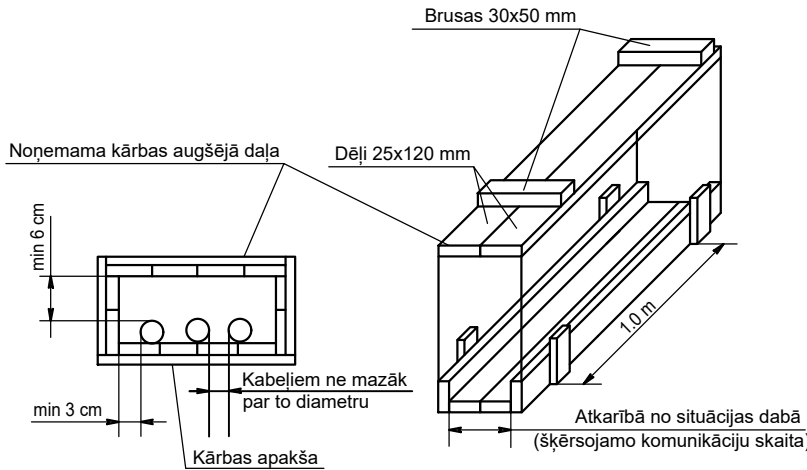


Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

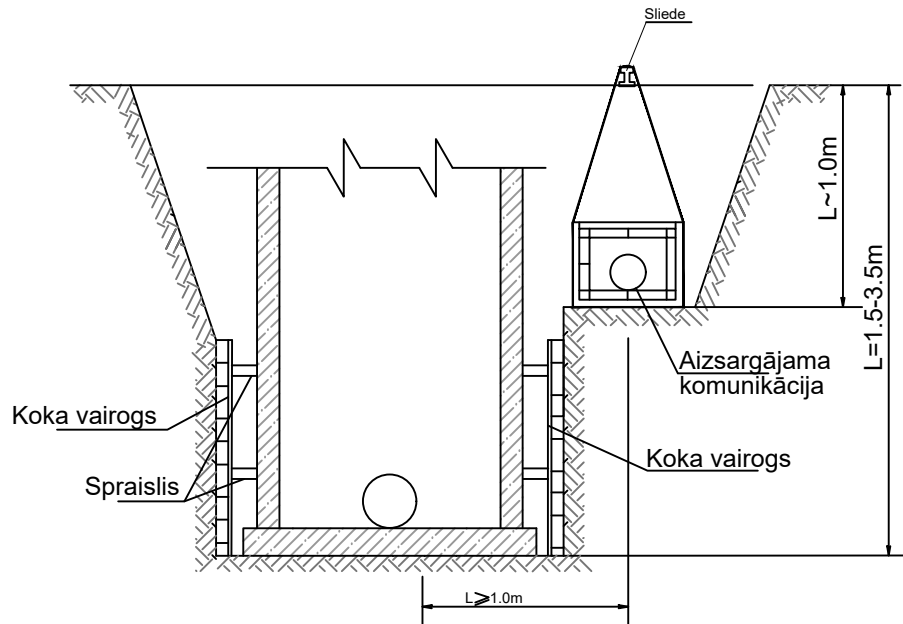


PIEZĪME:
1. Pie tīklu savstarpējā attāluma $L < 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

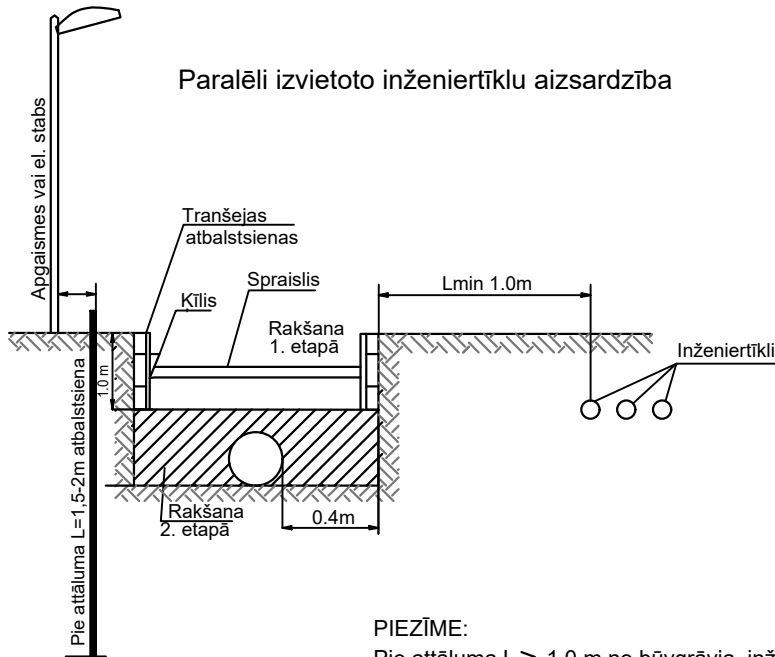

PIEZĪME:
Pie attāluma $L > 1.0$ m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

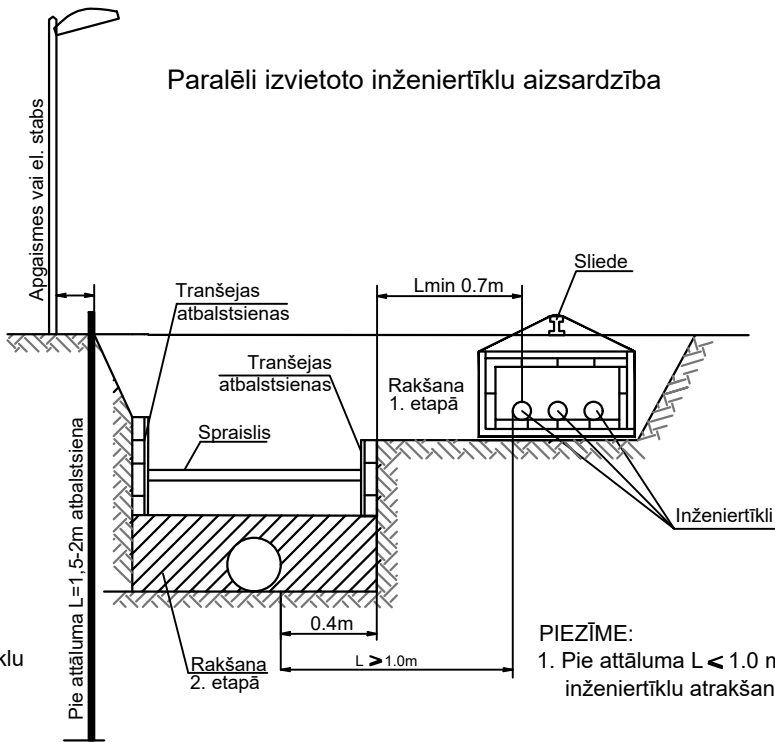


PIEZĪME:
1. Pie attāluma $L < 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

PIEZĪMES:

- Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšējā (platums ap 1.2 m (tranšējas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšējas dziļumā no 2.0 līdz 3.0 m) ar tranšējas atbalstsienām.
 - Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 250 mm, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.
 - Ar īpašu piesardzību būvdarbi veicami esošā gāzesvada tuvumā.
 - Ievērot AS "Sadales tīkls" un SIA "TET" tehnisko noteikumu prasības.
- Šķērsojuma vietās esošos kabelus ja tie nav čaulā ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N;

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

- Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atrakt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
- Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.
- Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".

<div></div> <div>SIA "NeoForm"</div> <div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”. Juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417		IEPIRKUMS: SIA DDZKSU 2024/105P				
		OBJEKTS: Dzīvojamās mājas Jātņieku ielā 84, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu. Apgaismojuma tīklu atjaunošana						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Esošo inženiertīklu aizsardzība		Līguma Nr. SIA DDZKSU 2024/105P		
Būvpr.d.vad.	I.Adamoviča		12.2024.			Mērogs: B/M		
Projektēja	I.Adamoviča		12.2024.					
						Stadija	Lapas	Ras.Nr.
						Būvniecības ieceres dokumentācija	7	LKT-5